


ÚSPORA TEPLA za asistence společnosti **ENERGOAQUA, a.s.**

Společnost ENERGOAQUA, a.s. je schopna na přání zákazníka pro jednotlivé bytové domy upravit následující parametry pro optimalizaci účinnosti Objektové předávací stanice (OPS)

1. Úprava ekvitermní křivky OPS

- Ekvitermní regulace znamená řízení topení na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídící jednotka zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuální potřebě.
- Doporučené orientační hodnoty:
 - Nezateplené domy: 70 °C při -15 °C
 - Částečně zateplené domy: 65 °C při -15 °C
 - Dobře zateplené domy: 60 °C při -15 °C

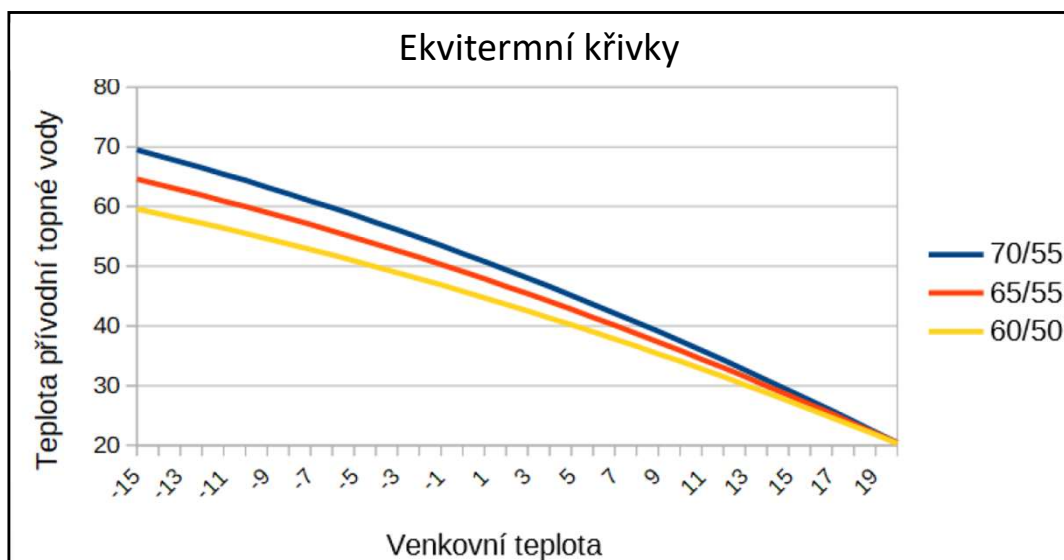

2. Noční útlum vytápění

- Snížení teploty topné vody v čase od 22:00 do 5:00 cca o 5 °C.

3. Nastavení teploty teplé vody

- Za optimální a hygienicky přípustnou teplotu se považuje 51 °C.

Kontaktní osoba: Štefan Zverka *vedoucí provozu Rozvod a dodávka tepla*
Tel: 603 933 461*)

* O změnu parametrů smí požádat pouze odpovědná osoba daného objektu